

融信洋中城地块三、地块四、地块五项目 竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：福州融信双杭投资发展有限公司



编制单位：福建碧涑新能源科技有限公司



2021年5月

建设单位法人代表:   (签字)

编制单位法人代表:  (签字)

建设单位: 福州融信双杭投资发展有限公司

电 话: 0591-86127197

传 真: /

邮 编: 350002

地 址: 福州市台江区光明南路1号升龙汇金
中心38层

编制单位: 福建碧涑新能源科技有限公司

电 话: 0591-83059151

传 真: /

邮 编: 350004

地 址: 福州市金祥路517号

表一

建设项目名称	融信洋中城地块三、地块四、地块五项目
建设单位名称	福州融信双杭投资发展有限公司
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建
建设地点	福州市台江区工业路南侧、洋中路西侧
主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力	<p>“融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一”建设项目由福州融信双杭投资发展有限公司开发建设。</p> <p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护有关法律、法规的要求，福州融信双杭投资发展有限公司委托厦门阳光环境保护科技有限公司于2016年5月16日完成了《融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目环境影响报告表》的编制工作，福州市环保局于2016年7月19日发函榕环保评[2016]88号，对该环境影响报告表做出了审批意见。</p> <p>项目用地性质为：二类居住用地、商业用地、公园绿地等。建设性质为新建。项目总投资42亿元，用地面积105974.6m²；总建筑面积551746.14m²。项目分为7个地块建设。</p> <p>本次所验收融信洋中城地块三于2018年11月30日动工，于2020年11月25日竣工；地块四于2018年11月17日动工，于2020年6月15日竣工；地块五于2018年11月17日动工，于2020年8月28日竣工。规划用地性质：二类居住用地、商业用地，建设性质均为新建。地块三总建筑面积约189284.26m²，其中地上建筑面积：164892.63m²，地下建筑面积：24391.63m²。地块四总建筑面积约26018.55m²，其中地上建筑面积：20923.54m²，地下建筑面积：5095.01m²。地块五总建筑面积约50713.98m²，其中地上建筑面积：45804.64m²，地下建筑面积：4909.34m²。</p> <p>地块三主要建设内容为：8栋高层住宅楼和1栋四层配套服务设施楼，沿洋中路和南侧规划路沿街商业裙楼（3#、4#、7#楼地面1F为商业裙楼，2F以上住宅），项目商业店面商业功能定位为普通商业，不设餐饮业；商业功能也不设卡拉OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室（主要为地下车库和设备用房）、社会文体活动中心、社区卫生服务中心、街道办事处、电视机房、电信机房、发电机房、消控中心、变配电间、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施；工程总投资3.17亿元，其中环保投资为300万元（包括水污染防治：120万元，</p>

大气污染防治：60 万元，声污染防治：40 万元，固体废物防治：20 万元，绿化及景观建设：60 万元）。

地块四主要建设内容为：2 栋高层住宅楼，其中沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼（1#楼地面 1F 为商业裙楼，2F 以上住宅），项目商业店面商业功能定位为普通商业，不设餐饮业；商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室（主要为地下车库和设备用房）、物业用房、变配电间、发电机房、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施；工程总投资 0.46 亿元，其中环保投资为 90 万元（包括水污染防治：40 万元，大气污染防治：20 万元，声污染防治：15 万元，固体废物防治：5 万元，绿化及景观建设：10 万元）。

地块五主要建设内容为：3 栋高层住宅楼，沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼（1#、2#、3#楼地面 1F 为商业裙楼，2F 以上住宅），项目商业店面商业功能定位为普通商业，不设餐饮业；商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室（主要为地下车库和设备用房）、物业用房、电视机房、电信机房、消控中心、变配电间、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施；工程总投资 0.79 亿元，其中环保投资为 110 万元（包括水污染防治：50 万元，大气污染防治：20 万元，声污染防治：15 万元，固体废物防治：5 万元，绿化及景观建设：20 万元）。

本次验收主要对融信洋中城地块三、地块四、地块五项目建设施工期和运营期相关的环评文件及环保部门的审批意见的“三同时”落实情况进行检查，对主体工程配套的公建设施、环保工程和设施进行检测，依据检查和检测结果提交本报告。

本次验收工程内容基本按规划及环评文件的要求进行设计和建设，基本没有发生变更。

建设项目环评时间	2016年5月	开工建设时间	2018年11月		
调试时间	2021年3月	验收现场监测时间	2021年4月30日		
环评报告表审批部门	福州市环境保护局	环评报告表编制单位	厦门阳光环境保护科技有限公司		
环保设施设计单位	福州华筑建筑设计事务所	环保设施施工单位	福建银鹏机械设备有限公司		
投资总概算	4.42亿元	环保投资总概算	500万元	比例	1.1%
实际投资	4.42亿元	实际环保投资	500万元	比例	1.1%
验收监测依据	<p>1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》。</p> <p>2、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。</p> <p>3、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）。</p> <p>4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。</p> <p>5、福州融信双杭投资发展有限公司《融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目环境影响报告表》。</p> <p>6、福州市环境保护局关于融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目环境影响报告表的审批意见。</p> <p>7、福州融信双杭投资发展有限公司竣工验收委托合同。</p>				
验收监测评价标准、标号、级别、限值	<p>废水：生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后排入市政污水管网，纳入城市污水处理厂统一处理。允许污水排放总量≤118.1万吨/年。</p> <p>噪声：要求备用发电机房、水泵房设备设置在地下室内，备用发电机设置应避开楼上住宅的位置，发电机烟气由专用排烟竖井分别引至3-2#、3-7#、4-2#、5-3#、9-2#、11-3#、11-6#、11-9#楼顶层屋面排放。对发电机、水泵、地下室进排风口、空调外机等产生高噪声的设备采取消声、隔声、减振等综合降噪措施，确保区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。对《报告表》中所列的噪声超标的敏感点采取安装隔声窗等综合降噪措施。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。</p>				

表二

工程建设内容:

融信洋中城地块三于 2018 年 11 月 30 日动工, 于 2020 年 11 月 25 日竣工; 地块三规划用地性质: 二类居住用地、商业用地; 建设性质为新建。主要建设内容为: 8 栋高层住宅楼和 1 栋四层配套服务设施楼, 沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼 (3#、4#、7#楼地面 1F 为商业裙楼, 2F 以上住宅), 项目商业店面商业功能定位为普通商业, 不设餐饮业; 商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室 (主要为地下车库和设备用房)、社会文体活动中心、社区卫生服务中心、街道办事处、电视机房、电信机房、发电机房、消控中心、变配电间、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施; 工程总投资 3.17 亿元, 其中环保投资为 300 万元 (包括水污染防治: 120 万元, 大气污染防治: 60 万元, 声污染防治: 40 万元, 固体废物防治: 20 万元, 绿化及景观建设: 60 万元)。

地块四于 2018 年 11 月 17 日动工, 于 2020 年 6 月 15 日竣工。地块四规划用地性质: 二类居住用地、商业用地; 建设性质为新建。主要建设内容为: 2 栋高层住宅楼, 其中沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼 (1#楼地面 1F 为商业裙楼, 2F 以上住宅), 项目商业店面商业功能定位为普通商业, 不设餐饮业; 商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室 (主要为地下车库和设备用房)、物业用房、变配电间、发电机房、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施; 工程总投资 0.46 亿元, 其中环保投资为 90 万元 (包括水污染防治: 40 万元, 大气污染防治: 20 万元, 声污染防治: 15 万元, 固体废物防治: 5 万元, 绿化及景观建设: 10 万元)。

地块五于 2018 年 11 月 17 日动工, 于 2020 年 8 月 28 日竣工。地块五规划用地性质: 二类居住用地、商业用地; 建设性质为新建。主要建设内容为: 3 栋高层住宅楼, 沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼 (1#、2#、3#楼地面 1F 为商业裙楼, 2F 以上住宅), 项目商业店面商业功能定位为普通商业, 不设餐饮业; 商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室 (主要为地下车库和设备用房)、物业用房、电视机房、电信机房、消控中心、变配电间、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施; 工程总投资 0.79 亿元, 其中环保投资为 110 万元 (包括水污染防治: 50 万元, 大气污染防治: 20 万元, 声污染防治: 15 万元, 固体废物防治: 5 万元, 绿化及景观建设: 20 万元)。

地块三总建筑面积约 189284.26m², 其中地上建筑面积: 164892.63m², 地下建筑面积: 24391.63m²。地块四总建筑面积约 26018.55m², 其中地上建筑面积: 20923.54m², 地下建筑面积: 5095.01m²。地块五总建筑面积约 50713.98m², 其中地上建筑面积: 45804.64m², 地下建筑面积: 4909.34m²。地块三、地块四、地块五建筑密度 33.5%, 绿化率 26.9%。

本次验收工程内容按规划及环评文件的要求进行设计和建设, 基本没有发生变更。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

（1）废水：主要为项目住宅生活用水、商业用水和绿化及道路浇洒用水所产生的污水。

（2）废气：项目运营期主要的废气污染源有家庭住户厨房油烟废气、厨房燃气废气、柴油发电机烟气、汽车尾气、垃圾集散间臭气等。

（3）噪声：本项目噪声主要有来自水泵、地下室通风机、发电机、变配电设备等配套设备噪声，以及项目建成后因人流、交通等活动以及商业活动产生的商业噪声和项目建成后小区内车辆行驶产生的车辆交通噪声。

（4）固废：项目交付使用后，固体废物主要是住户二次装修垃圾以及生活垃圾、商业活动产生的垃圾、社区卫生服务站产生的医疗废物等。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

（1）废水：主要为项目住宅生活用水、商业用水和绿化及道路浇洒用水所产生的污水。本项目实行雨污分流，雨水管接入市政雨水管网；地块三雨污分流，项目共配备 8 个化粪池，总有效容积为 800m³，以污水停留时间 12 小时计算，化粪池最大日处理能力为 1600m³；地块四雨污分流，项目共配备 1 个化粪池，总有效容积为 100m³，以污水停留时间 12 小时计算，化粪池最大日处理能力为 200m³。地块五雨污分流，项目共配备 3 个化粪池，总有效容积为 300m³，以污水停留时间 12 小时计算，化粪池最大日处理能力为 600m³。项目地块三、地块四、地块五生活污水经化粪池预处理后分别排入洋中路和南侧规划路、太平一路、南侧太平里市政污水管网纳入洋里污水处理厂集中处理。

（2）废气：项目运营期主要的废气污染源有家庭住户厨房油烟废气、厨房燃气废气、汽车尾气、发电机烟气、垃圾集散间臭气等。其中运营期厨房油烟废气、厨房燃气废气通过独立的排烟管道引至建筑物顶部排放；垃圾收集间采取全封闭设计以减少垃圾臭气对环境的影响，配套冲洗设备，下水管接入污水系统；生活垃圾实行“分袋装放、定时收集、统一运送”，区内分段分区设置垃圾收集箱分类堆放，日产日清；柴油发电机使用轻柴油为燃料，为清洁能源，所排放废气中大气污染物浓度很低，产生的烟气通过排烟井引至 3-2#、3-7#、4-2#、5-3#楼楼顶排放。

（3）噪声：本项目噪声主要有来自水泵、地下室通风机、变压器等配套设备噪声，以及项目建成后因人流、交通等活动、商业活动产生的商业噪声和项目建成后小区内车辆行驶产生的车辆交通噪声。本项目地块三柴油发电机房设在 3-2#、3-7#楼地下一层，功率对应为 800kw 和 500Kw，经过隔声降噪综合治理；地块四柴油发电机房位于 4-2#楼地下一层，功率 350kw，经过隔声降噪综合治理；地块五柴油发电机房位于 5-3#楼地下一层，功率 450kw，经过隔声降噪综合治理。备用发电机设置均避开楼上住宅的位置。通风机、水泵房均布置在地下室，并经过隔声减振措施治理后排放；配电房设备机组做减振处理，设备房墙体及顶棚采取共振式吸隔声结构，以减少低频噪声影响。通过设备选型，基础减震，水泵进、出水管上安装可曲挠橡胶接头、弹性支吊架，止回阀采用消声止回阀等降噪。对于车辆噪声，通过加强管理，禁鸣喇叭，严格管理泊位顺序等措施减少噪声。项目禁止兴建卡拉 OK、影院等高噪声娱乐场所，采取加强市场管理和物业管理等限制商业噪声源等措施。目前项目商业部分尚未投入运行。

（4）固废：项目交付使用后，固体废物主要是住户二次装修垃圾以及生活垃圾、商业活动产生的垃圾、社区卫生服务站产生的医疗垃圾等。本项目住宅、商业、配套物业产生的生活垃圾由物业管理人员及时收集并委托环卫人员定时统一外运处置。项目对生活垃圾的处理实行“分类定时收集、统一运送、集中处理”，委托环卫部门每日清运，做到日产日清。地块三公厕位于 3-7a#楼一层，地块三垃圾集散间位于 3-5#楼一层，地块四垃圾集散间位于 4-2#楼一层，

地块五垃圾集散间位于 5-2#楼一层；均采用封闭设计，预留排气竖井至顶楼屋面，并配套冲洗设备，下水管接入污水系统。

社区卫生服务站尚未投入使用，暂无医疗废物产生。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

建设项目环境影响报告表主要结论：

(1) 水环境影响评价结论

施工期：

项目施工期生产废水经临时隔油沉淀池处理后，回用于施工场地降尘洒水。工地厕所污水经化粪池处理后经工业路、洋中路市政污水管网排入洋里污水处理厂处理，对周边地表水环境影响不大。

运营期：

区内生活污水，经化粪池处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 的三级标准（氨氮达到 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》B 等级标准）后排入市政污水管网，进入洋里污水处理厂处理，对于洋里污水处理厂的污染负荷影响很小，达标排放后对区域水环境影响不大。

(2) 大气环境影响评价结论

施工期：

项目施工期间大气污染源主要为施工扬尘等。由于施工过程在不同施工阶段施工方式及施工工程量均不相同，因此，施工期各阶段的大气污染源差别也较大，具有不确定性，但均表现为无组织排放形式。根据以往施工经验，只要加强管理，施工扬尘的影响会得到有效控制。施工扬尘的影响是间歇、短暂的，施工结束后影响即随之消失。

运营期：

项目建成后大气污染源主要有幼儿园食堂油烟废气、地下车库汽车尾气，柴油发电机尾气。项目废气的产生量较少，浓度较低，只要采取相应的管理措施和治理措施，对周边的大气环境影响较小。

(3) 声环境影响评价结论

施工期：

施工期对周围声环境的影响，主要是由施工机械运行、设备安装时产生的机械噪声，以及各类运输车辆装卸运输材料和废弃土石等产生的噪声。项目施工过程中设备噪声将不可避免会对施工场界产生一定的影响。但施工噪声的影响是间歇、短暂的，施工结束后影响即随之消失。

运营期：

①水泵、发电机位于地下室，在采取严格有效的隔声门、使用吸声材料、采用避震头，柔性连接等综合防震降噪措施基础上，地下设备噪声经地下室墙体的遮挡及空间距离的自然衰减后，对地面区域声环境造成的负面影响甚微，区域声环境能满足 GB3096-2008《声

环境质量标准》相关要求。

②界外交通噪声根据预测结果，项目临工业路一侧第一排建筑物昼间达到 70dB，夜间部份楼层超过 55dB 限值要求。

项目外墙使用加气混凝土砌块砖，采用中空外窗，其综合隔声量可达 28 以上，能确保室内声环境达 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》要求。

(4) 固体废物影响评价结论

施工期：

施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的生活垃圾、施工渣土及废弃的建筑材料。施工期固体废物通过妥善处置，对周边环境影响不大。

运营期：

项目区内垃圾处理实行“分袋装放、定时收集、统一运送、集中处理”的办法，纳入城市生活垃圾无害化处理系统，确保当天清运，不会产生二次污染。

(5) 水土流失影响分析结论

项目施工过程中，不可避免会造成一定程度的水土流失，建设单位应采取有效的水土保持措施，防治水土流失。主要防治措施有：施工前场内设置好雨水和污水截、排水管；设临时沉沙池；弃土及时外运；裸露表土撒播狗牙根草籽等景观绿化等。

(6) 产业政策合理性

经查对，项目不属国家叫停的“楼、台、馆、所”和“别墅”项目，不在《禁止用地项目目录（2012 年本）》中，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》中的限制类和淘汰类产业。

项目已获得《福建省企业投资项目备案表（闽发改备〔2014〕第 A0212 号）》。因此，项目建设内容已经当地立项部门审批把关，其建设方案符合相关产业政策。

(7) 平面布局合理性

根据福州市规划部门审批的规划总平面，项目总平面设计充分考虑了退距、功能区分、交通组织、停车设计、视觉卫生、日照时间及消防、景观绿化等因素，项目平面布局合理性分析如下：

1、规划平面设计的合理性

住宅建筑布局：总平面布局上，充分利用地形地势合理组织交通及功能布局，注重群体建筑的整体空间关系，完善新区建设的功能配套，打造地标建筑群；并以节能环保为指导思想，充分考虑当地风向及光照等自然条件，合理设计总平面，建筑主体板塔结合，以南北朝向为主，合理控制建筑间距以获得较好的日照和通风条件。

实现人车分流的规划原则，车辆在车行出入口附近进入地下车库，与区内人行流线互不干扰。同时保证了商业与住宅停车的分流，可有效降低商业车流交通噪声对区内声环境的影

响，布局合理。

商业建筑布局：商业楼以 1 层为主，相对在于小区外围，把界外道路对住宅

干扰的不利方面转化为增加社区商业价值的有利方面，即能最大程度减缓对区内建筑商业噪声的影响，又能一定程度上减缓界外交通噪声对区内声环境的影响。

幼儿园位于地块九北角，避开城市主次干道，有利于保证内部声环境；幼儿园地块相对空旷，满足日照要求，同时，其活动场地与幼儿园内部教学楼脱开，避免了相互间的干扰，布局合理。

2、配套设施布局合理性

①污水管网与化粪池布局合理性

从项目管综设计来看，区内排水实行雨污分流，污水管网根据区内地势高低走向布局成环状，经周边道路市政污水管网进洋里污水处理厂。

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）要求，化粪池外壁与建筑物外墙的距离不宜小于 5m 的要求；核对项目管综图内化粪池布局，可以满足此要求，加强管理情况下，不会产生恶臭影响，布局合理。

②配套设施噪声源分布合理性分析

根据 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中的总平防噪规定，条件许可宜将噪声源设计在地下，即水泵、变压器、备用发电机等宜单独设置在噪声敏感建筑物之外的地下室；若确需在噪声敏感建筑物内设置时，但不宜毗邻主体建筑和设在主体建筑下，同时必须采取切实有效的防震、隔声措施。

项目水泵房、备用发电机房等高噪设备均设于地下一层，地面 1F 局部架空绿化或公建或商业，2F 以上为住宅。水泵、备用发电机振动和低频噪音影响由于其通透力很强，随着建筑结构上传，有可能对地面建筑产生振动影响，因此，建设单位若条件许可时，应将水泵房、备用发电机房位置移到建筑物外围。若无法移动机房位置，应采取切实有效的隔声、减震等综合防治措施，如地板处用弹性垫或橡胶套管隔离、在机房四周和顶部吊挂超细玻璃棉吸声体、架空管道加装减振吊架、管道连接处柔性连接等措施；进、排风口安装消声器等切实有效的隔声、减震、降噪等综合治理措施。项目变压器房设计地面一层，在采取强调配电机组的基础减震设计，在配电柜身和基础之间加低频阻尼弹簧复合减震缓冲器，能使声波通过缓冲器衰减；附加刚性结构连接的断开及弹性改造设计，可在铁心垫脚处和磁屏蔽与箱壁之间放置防震胶垫，使刚性连接变为弹性连接，从而达到减少震动，防止共振等防震措施前提下，可有效的减少配电室低频噪声对楼上住户的影响，由此分析配电房平面布局基本可行。

③排气系统排放口布局合理性

项目幼儿园食堂建设应满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求；发电机房排烟以竖井通向 12-3#和 15-3#楼屋顶，布局规范合理；小区内地下室通风排气出口排向地面，并且避开人体呼吸带高度，朝向小区绿化带，布局合理。

（8）选址规划合理性

项目获得福州市城乡规划局《建设用地规划许可证（编号：地字第 350101201400100 号）》（见附件 4），建设用地符合土地利用审批手续。

根据《福州市城市总体规划（2011-2020）--中心城区用地规划图》（见图 8.2-1），项目选址处规划为二类居住用地、商业用地、公园绿地，因此项目选址符合《福州市城市总体规划（2011-2020）--中心城区用地规划图》，符合城市相关用地功能规划。

（9）总量控制

项目废水总排放量为 128.4 万 t/a，污染物排放量 $\text{COD} \leq 70.9\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N} \leq 9.4\text{t/a}$ 。项目污水经处理达标后纳入洋里污水处理厂，总量由洋里污水处理厂现有总量调配，无需新增 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 总量。

（10）经济损益分析

项目作为旧屋改造区项目，项目的建设政府持支持态度；项目建设为当地的社会环境、人文条件等社会因素所接纳，社会对项目的适应性和可接受程度较高。项目的建设将对福州市基础设施建设起到推动作用，对改善群众住房条件，提高群众工作水平，促进社会和谐稳定具有积极的作用。同时，项目工程的建设还可带动建筑、建材、运输等相关产业发展，其社会经济效益显著。

（11）评价总结论

项目选址符合福州市城市总体规划，建设内容为旧屋区改造项目符合国家产业发展政策，建成后可改善人居环境，提升城市形象，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。在采取本报告提出的各项环保措施，严格执行环保“三同时”制度的前提下，在运营期内加强管理，确保污染物达标排放，对环境的负面影响可以降到最低程度，可以有效地保护周边和本区内的环境质量，从环境保护的角度上论证，该项目建设是可行的。

审批部门审批决定：

榕环保评[2016]88号

福州融信双杭投资发展有限公司报送的《融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目环境影响报告表》及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、同意福州融信双杭投资发展有限公司在福州市台江区白马南路东侧、洋中路西侧、工业路南侧、延平路北侧规划用地范围内建设融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目。建设内容：地块一建设2栋31层住宅楼及1层商业裙房；地块二建设公园绿地；地块三建设7栋29-42层住宅楼、1栋4层公共服务设施套楼及1层商业裙房；地块四建设2栋21层住宅楼及1层商业裙房；地块五建设3栋26-42层住宅及1层商业裙房；地块九建设2栋12-28层住宅楼及1层商业裙房、1栋4层幼儿园；地块十一建设2栋20层、1栋28层、6栋35层住宅楼及1层商业裙房；总建筑面积551746.14平方米。

二、该项目应严格按照规划部门批准的功能使用，不得擅自改作餐饮、娱乐等对环境影响较大的项目场所，并在房屋预售时公示本项目有关环保信息。项目建设应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、根据生活污水产生量配套建设相应规模的化粪池，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，纳入城市污水处理厂统一处理。允许污水排放总量≤118.1万吨/年。

2、要求备用发电机房、水泵房设备设置在地下室内，备用发电机设置应避开楼上住宅的位置，发电机烟气由专用排烟竖井分别引至3-2#、3-7#、4-2#、5-3#、9-2#、11-3#、11-6#、11-9#楼顶层屋面排放。对发电机、水泵、地下室进排风口、空调外机等产生高噪声的设备采取消声、隔声、减振等综合降噪措施，确保区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。对《报告表》中所列的噪声超标的敏感点采取安装隔声窗等综合降噪措施。

3、幼儿园厨房应预留排油烟专用竖井，并配套油烟净化器，油烟经处理后由专用排烟竖井引至屋面高空排放，排放口与周边敏感目标距离应符合《饮食业环境保护设计规范》（HJ544-2010）要求。幼儿园厨房应使用天然气等清洁能源，并配套建设相应规模的隔油池，含油污水单独收集经隔油处理后再接入污水系统。

4、公厕、垃圾间应进行封闭设计，预留排气竖井至顶楼屋面，并配套冲洗设备，下水管接入污水系统。

5、社区卫生服务站产生的医疗废物须按规定收集并委托有资质的单位处理处置。生活垃圾要定点堆放，及时清运。

6、施工过程应遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，采取有效

措施减轻施工噪声、扬尘、污水等对环境敏感目标的影响。施工现场应采取围挡、喷淋等切实有效的压尘措施，严禁敞开式作业。施工期应采取保护措施保护周边的文物保护单位及名木古树等。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

三、该项目应执行环保“三同时”制度，项目建成后应按规定办理竣工环保验收手续。

四、我局委托福州市环境保护综合行政执法支队组织开展该项目施工期环保“三同时”监督检查和验收后的日常监督管理工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制：

本次验收所有使用的监测仪器均通过计量部门检定合格并在有效期内使用，监测使用的声级计在测试前后用 94.0dB（A）标准发声源进行校准，测量前后偏差均 ≤ 0.5 dB（A），测量结果有效。噪声校准记录见下表。

噪声校准记录表

仪器名称	仪器型号	管理编号	示值（dB）	
			测量前	测量后
多功能声级计	多功能噪音分析仪	AWA5680 ZKS013-02	93.8	93.8

表六

验收监测内容：

项目	监测时间 监测频次	监测点位	监测项目	监测结果分析
废水	/	/	pH、COD、BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N、动植物油、LAS	因该项目目前尚未运营，达不到监测要求，暂未监测。
噪声	2021.4.30 1昼、夜	发电机风 口敏感点	噪声	达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

表七

验收监测期间生产工况记录：

产噪设备清单一览表

系统	位置	功率 (kW)	数量 (台)	位置
备用电源	融信洋中城地块三 (2#楼)	800	1	发电机房
备用电源	融信洋中城地块三 (5#楼)	500	1	发电机房
备用电源	融信洋中城地块四	350	1	发电机房
备用电源	融信洋中城地块五	450	1	发电机房

检测期间设备均常运行，夜间未运行。

验收监测结果:

检测点位	检测日期及时间		检测结果 dB (A)
			L_{eq}
N1 3-2#楼 201 单元 北侧户外 1 米	2021.4.30	10:22-10:32	59.2
		22:00-22:10	47.8
N2 3-5#楼 303 单元 南侧户外 1 米		10:45-10:55	58.9
		22:20-22:30	48.3
N3 4-2#楼 206 单元 南侧户外 1 米		11:17-11:27	59.6
		22:44-22:54	48.5
N4 5-3#楼 207 单元 北侧户外 1 米		11:44-11:54	59.7
		23:10-23:20	48.4
备注	2021.4.30 天气: 晴; 气温: 24.1-32.7°C; 气压: 100.4-100.9kPa; 湿度: 60-72%; 风速: 0.3-3.2m/s。		

注: 以上数据引用福建中科环境检测技术有限公司的检测报告 F210410

表八

验收监测结论：

1、该项目建设能够执行环境影响评价制度，基本落实了环评报告表提出的环保对策措施以及环评批复要求。

本次验收工程内容基本按规划及环评文件的要求进行设计和建设，严格按照规划部门批准的功能使用，没有擅自改作餐饮、娱乐等对环境影响较大的项目场所，没有发生重大变更。

2、噪声：高低压配电设备等设置专用的配电房；水泵房、发电机房均设置于地下一层。发电机房、水泵房、配电房等合理布局，综合降噪。经检测，该项目区域噪声监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值：即昼间 $\leq 60\text{dB}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}$ 。

3、废水：项目雨污分流，设置钢筋混凝土化粪池（污水停留时间按不低于12小时设计），化粪池最大日处理量满足污水处理要求，地块三共配备8个化粪池，总有效容积为 800m^3 ；地块四共配备1个化粪池，总有效容积为 100m^3 ；地块五配备3个化粪池，总有效容积为 300m^3 。

地块三外排污水经化粪池预处理后排入洋中路和南侧规划路市政污水管网纳入洋里污水处理厂集中处理，地块四外排污水经化粪池预处理后排入西侧太平一路市政污水管网纳入洋里污水处理厂集中处理，地块五外排污水经化粪池预处理后排入南侧太平里市政污水管网纳入洋里污水处理厂集中处理。由于该项目入驻率不足75%，达不到废水验收监测要求，暂不监测。

4、废气：厨房油烟废气、厨房燃气废气通过独立的排烟管道引至建筑物顶部排放；垃圾收集间、公厕采取全封闭设计，配套冲洗设备，下水管接入污水系统；生活垃圾实行“分类袋装、定时收集、统一运送”，区内分段分区设置垃圾收集箱分类堆放，日产日清；柴油发电机烟气通过专用排烟井引至3-2#、3-7#、4-2#、5-3#楼楼顶排放。

5、固废：垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处置，社区卫生服务站尚未运营，暂无医疗废物产生。

附件：

附件 1：委托验收合同

附件 2：审批意见

附件 3：关于同意施工废水接入城市排水管道的通知

附件 4：项目自查报告

附件 5：施工期环保措施

附件 6：验收检测报告

附件 7：项目总平面图

附件 8：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件 1: 委托验收合同

FJQYJT2019 - FZTJRXSHC - 02 - 2021 - 04 - 0002

环境保护验收咨询服务合同

项目名称: 融信洋中城地块四、五项目竣工环境保护验收咨询服务

委托方 (甲方): 福州融信双杭投资发展有限公司

受托方 (乙方): 福建碧涞新能源科技有限公司

签订地点: 福州市

2021年4月29日

附件 2: 审批意见

环境保护行政主管部门审批意见:

榕环保评[2016]88号

福州融信双杭投资发展有限公司报送的《融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目环境影响报告表》及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定,现提出审批意见如下:

一、同意福州融信双杭投资发展有限公司在福州市台江区白马南路东侧、洋中路西侧、工业路南侧、延平路北侧规划用地范围内建设融信洋中城地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块九、地块十一项目。建设内容:地块一建设2栋31层住宅楼及1层商业裙房;地块二建设公园绿地;地块三建设7栋29-42层住宅楼、1栋4层公共服务设施配套楼及1层商业裙房;地块四建设2栋21层住宅楼及1层商业裙房;地块五建设3栋26-42层住宅及1层商业裙房;地块九建设2栋12-28层住宅楼及1层商业裙房、1栋4层幼儿园;地块十一建设2栋20层、1栋28层、6栋35层住宅楼及1层商业裙房;总建筑面积551746.14平方米。

二、该项目应严格按照规划部门批准的功能使用,不得擅自改作餐饮、娱乐等对环境影响较大的项目场所,并在房屋预售时公示本项目有关环保信息。项目建设应落实《报告表》提出的各项污染防治措施,重点做好以下工作:

1、根据生活污水产生量配套建设相应规模的化粪池,生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后排入市政污水管网,纳入城市污水处理厂统一处理。允许污水排放总量 ≤ 118.1 万吨/年。

2、要求备用发电机房、水泵房设备设置在地下室室内,备用发电机设置应避开楼上住宅的位置,发电机烟气由专用排烟竖井分别引至3-2#、3-7#、4-2#、5-3#、9-2#、11-3#、11-6#、11-9#楼顶层屋面排放。对发电机、水泵、地下室进排风口、空调外机等产生高噪声的设备采取消声、隔声、减振等综合降噪措施,确保区域环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。对《报告表》中所列的噪声超标的敏感点采取安装隔声窗等综合降噪措施。

3、幼儿园厨房应预留排油烟专用竖井,并配套油烟净化器,油烟经处理后由专用排烟竖井引至屋面高空排放,排放口与周边敏感目标距离应符合《饮食业环境保护设计规范》(HJ544-2010)要求。幼儿园厨房应使用天然气等清洁能源,并配套建设相应规模的隔油池,含油污水单独收集经隔油处理后再接入污水系统。

4、公厕、垃圾间应进行封闭设计,预留排气竖井至顶楼屋面,并配套冲洗设备,下水管接入污水系统。

5、社区卫生服务站产生的医疗废物须按规定收集并委托有资质的单位处理处置。生活垃圾要定点堆放,及时清运。

6、施工过程中应遵守《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)等规定,采取有效措施减轻施工噪声、扬尘、污水等对环境敏感目标的影响。施工现场应采取围挡、喷淋等切实可行的压尘措施,严禁敞开式作业。施工期应采取保护措施保护周边的文物保护目标及名木古树等。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

三、该项目应执行环保“三同时”制度,项目建成后应按规定办理竣工环保验收手续。

四、我局委托福州市环境保护综合行政执法支队组织开展该项目施工期环保“三同时”监督检查和验收后的日常监督管理工作。

经办人: 游芳



福州市城乡建设委员会

榕建公用施排[2018]90 号

关于同意施工废水接入城市排水管道的通知

福州融信双杭投资发展有限公司:

你单位拟建的融信洋中城地块三,位于福州市台江区工业路南侧、洋中路西侧,申请施工临时排水接驳事宜。经研究,同意:

一、在项目施工期间将施工废水经沉淀池等设施处理后,排入南侧现状道路市政雨水井(1个接口,为项目临时排放口,项目建成后需封堵)。

二、污水经化粪池(餐饮废水经隔油池处理)处理后,排入洋中路市政污水井(1个接口,为项目临时排放口,项目建成后需封堵)。

三、同意永久雨污水分 2 路,1 路雨水接入洋中路市政雨水预留井(1 个接口)、污水接入洋中路市政污水预留井(1 个接口);1 路随南侧规划路建设同步预埋永久雨、污排放管(各有 1 个雨、1 个污接口),待项目建成后开通使用。

请你单位做好项目雨污水排放口与市政排水管道的接驳工

作，接驳工作完成后将接驳情况上报我委，同时做好项目施工期间的排水管理工作，做到施工废水与生活污水不混接，定期清掏、疏浚临时排水设施，确保管道通畅，施工废水达标排放。并在办理永排前，做好项目雨污排放管的检测工作，完成后将相关情况上报我委。

福州市城乡建设委员会

2018年10月16日

备注：1、本件一式四份。2、福州市水务管网维护有限公司，管网接驳工程联系人：梁雪珍，联系电话：83805950；申请单位联系人：叶兴恺，电话：17750208595。

福州市城乡建设委员会

榕建公用施排[2018]116号

关于同意施工废水接入城市排水管道的通知

福州融信双杭投资发展有限公司：

你单位拟建的融信洋中城地块四，位于福州市台江区工业路南侧、洋中路西侧，申请施工临时排水接驳事宜。经研究，同意：

一、在项目施工期间将施工废水经沉淀池等设施处理后，排入太平一路市政雨水井（1个接口，为项目临时排放口，项目建成后需封堵）。

二、污水经化粪池处理后，定期清掏外运。

三、同意永久雨污水随西侧太平一路建设同步预埋永久雨、污排放管（各有1个雨、1个污接口），待项目建成后开通使用。

请你单位做好项目雨污水排放口与市政排水管道的接驳工作，接驳工作完成后将接驳情况上报我委，同时做好项目施工期间的排水管理工作，做到施工废水与生活污水不混接，定期清掏、疏浚临时排水设施，确保管道通畅，施工废水达标排放。并在办理永排前，做好项目雨污排放管的检测工作，完成后将相关情况上报我委。

福州市城乡建设委员会

2018年12月18日

备注：1、本件一式四份。2、福州市水务管网维护有限公司，管网接驳工程联系人：梁雪珍，联系电话：83805950；申请单位联系人：叶兴恺，电话：17750208595。

福州市城乡建设委员会

榕建公用施排[2018]117号

关于同意施工废水接入城市排水管道的通知

福州融信双杭投资发展有限公司：

你单位拟建的融信洋中城地块五，位于福州市台江区工业路南侧、洋中路西侧，申请施工临时排水接驳事宜。经研究，同意：

一、在项目施工期间将施工废水经沉淀池等设施处理后，排入太平里市政雨水井（1个接口，为项目临时排放口，项目建成后需封堵）。

二、污水经化粪池处理后，定期清掏外运。

三、同意永久雨污水随南侧太平里建设同步预埋永久雨、污排放管（各有1个雨、1个污接口），待项目建成后开通使用。

请你单位做好项目雨污水排放口与市政排水管道的接驳工作，接驳工作完成后将接驳情况上报我委，同时做好项目施工期间的排水管理工作，做到施工废水与生活污水不混接，定期清掏、疏浚临时排水设施，确保管道通畅，施工废水达标排放。并在办理永排前，做好项目雨污排放管的检测工作，完成后将相关情况上报我委。

福州市城乡建设委员会

2018年12月18日

备注：1、本件一式四份。2、福州市水务管网维护有限公司，管网接驳工程联系人：梁雪珍，联系电话：83805950；申请单位联系人：叶兴恺，电话：17750208595。

融信洋中城地块三、地块四、地块五项目环保自查报告

兹有我司开发建设的融信洋中城地块三、地块四、地块五项目位于福州市台江区工业路南侧、洋中路西侧。其中地块三于 2018 年 11 月 30 日动工，于 2020 年 11 月 25 日竣工；地块四于 2018 年 11 月 17 日动工，于 2020 年 6 月 15 日竣工；地块五于 2018 年 11 月 17 日动工，于 2020 年 8 月 28 日竣工。规划用地性质：二类居住用地、商业用地；建设性质为新建。地块三总建筑面积约 189284.26m²，其中地上建筑面积：164892.63m²，地下建筑面积：24391.63m²。地块四总建筑面积约 26018.55m²，其中地上建筑面积：20923.54m²，地下建筑面积：5095.01m²。地块五总建筑面积约 50713.98m²，其中地上建筑面积：45804.64m²，地下建筑面积：4909.34m²。

地块三主要建设内容为：8 栋高层住宅楼和 1 栋四层配套服务设施楼，沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼（3#、4#、7#楼地面 1F 为商业裙楼，2F 以上住宅），项目商业店面商业功能定位为普通商业，不设餐饮业；商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室（主要为地下车库和设备用房）、社会文体活动中心、社区卫生服务中心、街道办事处、电视机房、电信机房、发电机房、消控中心、变配电间、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施；工程总投资 3.17 亿元，其中环保投资为 300 万元（包括水污染防治：120 万元，大气污染防治：60 万元，声污染防治：40 万元，固体废物防治：20 万元，绿化及景观建设：60 万元）。

地块四主要建设内容为：2 栋高层住宅楼，其中沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼（1#楼地面 1F 为商业裙楼，2F 以上住宅），项目商业店面商业功能定位为普通商业，不设餐饮业；商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超市。以及配套建设的单层地下室（主要为地下车库和设备用房）、物业用房、变配电间、发电机房、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施；工程总投资 0.46 亿元，其中环保投资为 90 万元（包括水污染防治：40 万元，大气污染防治：20 万元，声污染防治：15 万元，固体废物防治：5 万元，绿化及景观建设：10 万元）。

地块五主要建设内容为：3 栋高层住宅楼，沿洋中路和南侧规划路设沿街商业裙楼（1#、2#、3#楼地面 1F 为商业裙楼，2F 以上住宅），项目商业店面商业功能定位为普通商业，不设餐饮业；商业功能也不设卡拉 OK、影院等产生高噪声的行业及大型超

市。以及配套建设的单层地下室（主要为地下车库和设备用房）、物业用房、电视机房、电信机房、消控中心、变配电间、水泵房、化粪池、垃圾集散间等公用和环保设施；工程总投资 0.79 亿元，其中环保投资为 110 万元（包括水污染防治：50 万元，大气污染防治：20 万元，声污染防治：15 万元，固体废物防治：5 万元，绿化及景观建设：20 万元）。

项目环保设施设计单位名称：福州华筑建筑设计事务所；环保设施施工单位名称：福建银鹏机械设备有限公司。

地块三雨污分流，项目共配备 8 个化粪池，总有效容积为 800m³，以污水停留时间 12 小时计算，化粪池最大日处理能力为 1600m³；地块四雨污分流，项目共配备 1 个化粪池，总有效容积为 100m³，以污水停留时间 12 小时计算，化粪池最大日处理能力为 200m³。地块五雨污分流，项目共配备 3 个化粪池，总有效容积为 300m³，以污水停留时间 12 小时计算，化粪池最大日处理能力为 600m³。项目生活污水经化粪池预处理后排入？路市政污水管网纳入洋里污水处理厂集中处理。

地块三项目水泵房位于 3-1#楼地下一层；通过设备选型，基础减震，水泵进、出水管上安装可曲挠橡胶接头、弹性支吊架，止回阀采用消声止回阀等降噪；发电机组 2 台，分别设在 3-2#、3-7#楼地下一层，功率对应为 800kw 和 500Kw，配置专用烟囱竖井引至 3-2#、3-7#楼屋顶高空排放；发电机设备及相应进出风口均采取综合降噪措施。地下室风机数量 2 台。

地块四项目水泵房位于 4-4#楼地下一层；通过设备选型，基础减震，水泵进、出水管上安装可曲挠橡胶接头、弹性支吊架，止回阀采用消声止回阀等降噪；发电机组 1 台，设在 4-2#楼地下一层，功率为 350kw，配置专用烟囱竖井引至 4-2#楼屋顶高空排放；发电机设备及相应进出风口均采取综合降噪措施。地下室风机数量 1 台。

地块五项目水泵房位于 5-3#楼地下一层；通过设备选型，基础减震，水泵进、出水管上安装可曲挠橡胶接头、弹性支吊架，止回阀采用消声止回阀等降噪；发电机组 1 台，设在 5-3#楼地下一层，功率为 450kw，配置专用烟囱竖井引至 5-3#楼屋顶高空排放；发电机设备及相应进出风口均采取综合降噪措施。地下室风机数量 1 台。

生活垃圾实行“分类装放、定时收集、统一运送”，小区内分段分区设置垃圾收集箱分类堆放，委托环日产日清。

地块三公厕位于 3-7a#楼一层，地块三垃圾集散间位于 3-5#楼一层，地块四垃圾

集散间位于 4-2#楼一层，地块五垃圾集散间位于 5-2#楼一层；均采用封闭设计，预留排气竖井至顶楼屋面，并配套冲洗设备，下水管接入污水系统。

社区卫生服务站尚未开始运营，还未产生医疗废物。

福州融信双杭投资发展有限公司



融信洋中城地块三、地块四、地块五施工期环保措施

一、施工废水和生活污水防治措施

1、场地四周设排水沟，以减小积雨面积和地表径流，并在作业区设好排水系统，雨水统一导流，经沉淀后排入雨水管道。

2、施工场区内设置固定的机械、车辆的冲洗点，出入口设自动洗车，周边配置隔油池、二级沉淀池、蓄水池等装置，施工废水经蓄水池收集后，回用于场内洒水抑尘，不外排。

3、各地块工地公厕建化粪池，排污管网接入工业路市政污水管网，进洋里污水处理厂。

二、大气污染防治措施

施工边界设围墙；使用商品混凝土；避开大风天气作业；场内装载土方湿法作业；加强场地内洒水抑尘；场内设置洗车平台，净车上路；运输车辆密闭运输，防止运输车辆的跑、冒、滴、漏；施工料场和临时弃渣堆场，位置设置的尽可能的远离场界，同时设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。施工材料遮盖或洒水。

三、噪声污染防治措施

1、采用低噪静压桩工艺，周边住宅、学校一侧设防震沟。

2、使用商品混凝土，严禁现场搅拌。

3、对高噪声施工设备（空压机、砼泵车、振捣棒、切割机、冲击钻等）进行隔声减震围挡等处理措施，在施工点设移动性声屏障，同时，高噪设备的施工点尽可能的远离场界，力求选择有声屏障的地方安置。

4、注意施工时间避让，严禁高噪声的作业安排在午、夜间进行；确需夜间施工的及时向环保部门办理《夜间施工许可证》，并向周边民众告示；学校正常教学、考试时，注意合理调整工期。

四、固体废物污染防治措施

1、建筑垃圾及渣土委托市政建筑渣土资质运输单位统一及时清运至市政指定的建筑垃圾受纳场处置。

2、生活垃圾在指定地点由专门的容器收集，委托环收部门及时清运，确保



场地内和周边卫生和景观环境。

3、建筑垃圾中废油漆、溶剂、废油漆桶有一定毒性属危险废物，专门单独收集后委托资质单位回收。



福州融信双杭投资发展有限公司

2021年5月





171312050270
有效期至：2023年9月28日

福建中科环境检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号:F210410

项目名称：融信洋中城地块三、四、五项目监测
委托方：福州融信双杭投资发展有限公司
检测类型：委托检测
报告日期：2021年05月06日



地址：福州市仓山区建新镇建新北路 142 号 1 号楼 M 区-303 邮编：350008
电话：0591-87751137 87751217 传真：0591-87751152 E-mail:zhongkejc@sina.com

注 意 事 项

- 1、报告无“报告专用章”无效。
- 2、报告没有加盖“骑缝章”无效。
- 3、报告无签发、审核、编制无效，涂改无效。
- 4、复制报告未重新加盖“报告专用章”无效。
- 5、对本报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 6、委托试验仅对来样负责。
- 7、检测结果见附表。



福建中科环境检测技术有限公司



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:171312050270

名称:福建中科环境检测技术有限公司

福建省福州市仓山区建新镇建新北路142号1号楼M区-303
地址:(经营场所:福州市仓山区建新镇建新北路142号1号楼区L
区-305)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建中科
环境检测技术有限公司承担。

许可使用标志



171312050270

发证日期:2017年9月29日

有效期至:2023年9月28日

发证机关:福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

环境检测报告

委托单位	福州融信双杭投资发展有限公司					
采样地址	福州市台江区工业路与洋中路交叉路口					
采样时间	2021 年 04 月 30 日					
项目名称	融信洋中城地块三、四、五项目监测					
检测项目 及 依据	检测项目		分析方法	方法依据	检出限	仪器型号/编号
	噪声	环境噪声	声环境质量标准	GB 3096-2008	/	AWA5680 多功能声级计 /ZKS013-02
采样点位	详见续页					
检测结果	详见续页					
检测人员	王文焰、康宇					
说 明	本报告中的监测项目、点位、频次均依据委托方提供的监测方案或文件					
签发:  审核:  编制: 						

注: 本报告只作为融信洋中城地块三、四、五项目监测结果依据! 报告及复制报告未重新加盖“报告专用章”及“CMA 专用章”无效!

噪声检测结果

续页

检测点位	检测日期及时间		检测结果 dB (A)
			L _{eq}
N1 3-2#楼 201 单元 北侧户外 1 米	2021.4.30	10:22-10:32	59.2
		22:00-22:10	47.8
N2 3-5#楼 303 单元 南侧户外 1 米		10:45-10:55	58.9
		22:20-22:30	48.3
N3 4-2#楼 206 单元 南侧户外 1 米		11:17-11:27	59.6
		22:44-22:54	48.5
N4 5-3#楼 207 单元 北侧户外 1 米		11:44-11:54	59.7
		23:10-23:20	48.4
备注	2021.4.30 天气: 晴; 气温: 24.1-32.7℃; 气压: 100.4-100.9kPa; 湿度: 60-72%; 风速: 0.3-3.2m/s。		

检测采样点详图

采样日期: 2021 年 04 月 30 日

附件




采样员: 王文焰、康宇

检测采样点详图

附件

采样日期: 2021 年 04 月 30 日

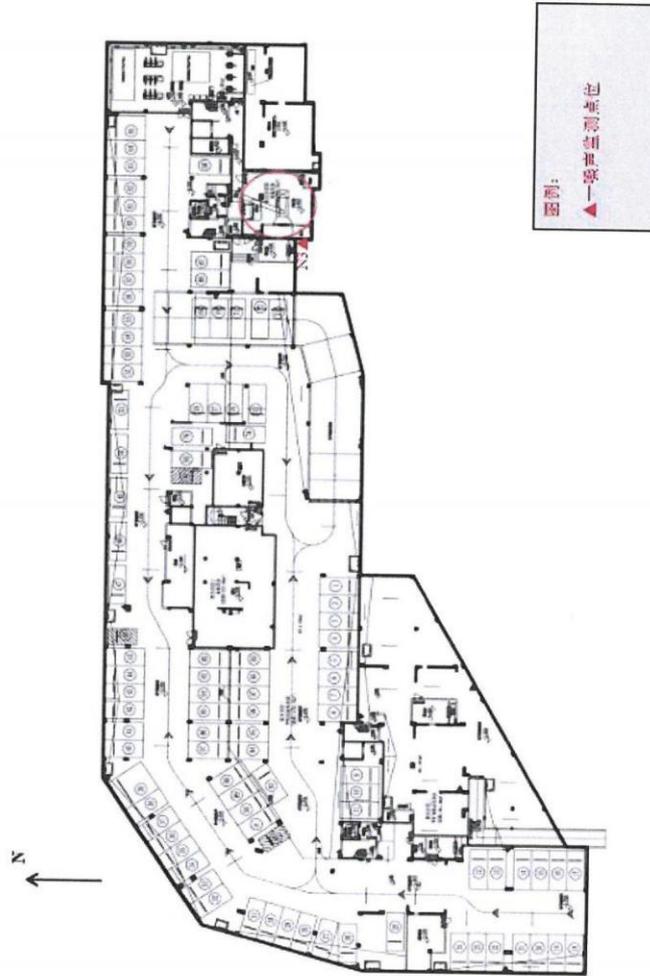

采样员: 王文焰、康宇

检测采样点详图

采样日期: 2021 年 04 月 30 日

附件



采样员: 王文焰、康宇

工况证明

说明

系统	位置	型号	数量	位置	备注
备用电源	融信洋中城地块三(2#楼)	KW880GF/800KW	1台	发电机房	
备用电源	融信洋中城地块三(5#楼)	KW550GF/500KW	1台	发电机房	
备用电源	融信洋中城地块四	KW400GF/350KW	1台	发电机房	
备用电源	融信洋中城地块五	KW500GF/450KW	1台	发电机房	

检测期间以上设备正常运行。


使用单位: 福州融信房地产开发有限公司

2021年4月30日



报告专用章

附件 7：项目总平面图

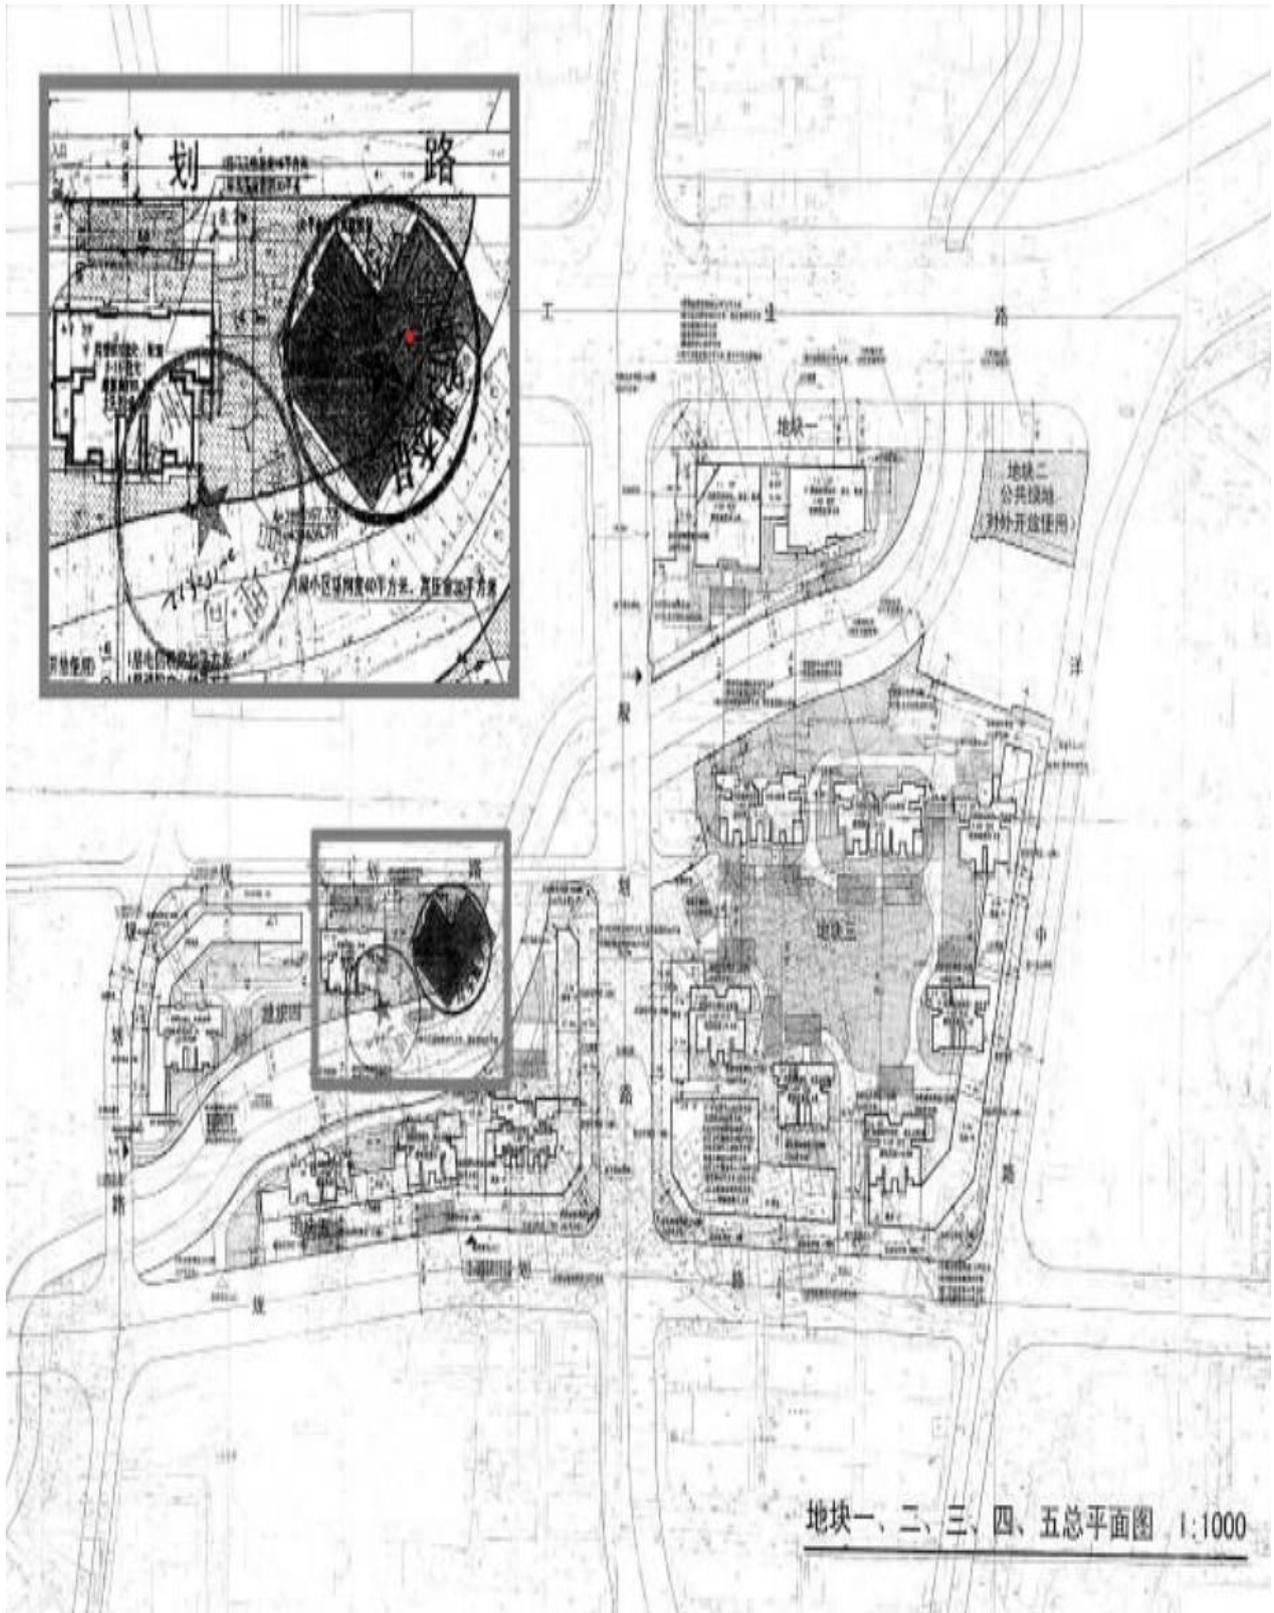

附件 8:

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位 (盖章):		填表人 (签字):		项目经办人 (签字):									
建设项目	项目名称	融信洋中城地块三、四、五项目			建设地点	福州市台江区工业路南侧、洋中路西侧							
	建设单位	福州融信双杭投资发展有限公司			邮编	350002	联系电话	0591-86127197					
	行业类别	房地产			建设项目开工日期	2018.11	投入试运行日期	2021.3					
	设计生产能力	地块三总建筑面积 189284.26m ² , 地块四总建筑面积约 26018.55m ² , 地块五总建筑面积 50713.98m ²			实际生产能力	地块三总建筑面积 189284.26m ² , 地块四总建筑面积约 26018.55m ² , 地块五总建筑面积 50713.98m ²							
	投资总概算 (万元)	44200	环保投资总概算 (万元)	500	所占比例%	1.1	环保设施设计单位	福州华筑建筑设计事务所					
	实际总投资 (万元)	44200	实际环保投资 (万元)	500	所占比例%	1.1	环保设施施工单位	福建银鹏机械设备有限公司					
	环评审批部门	福州市环境保护局	批准文号	榕环环评[2016]88号	批准时间	2016.7.19	环评单位	厦门阳光环境保护科技有限公司					
	初步设计审批部门		批准文号		批准时间		环境设施监测单位	福建中科环境检测技术有限公司					
	环保验收审批部门		批准文号		批准时间								
	废水治理 (万元)	210	废气治理 (万元)	100	噪声治理 (万元)	70	固废治理 (万元)	30	绿化及生态 (万元)	90	其它 (万元)		
新增废水处理设施能力	m ³ /d			新增废气处理设施能力	Nm ³ /h		年平均工作时	h/a					
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放量 (7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)
	废水										118.1		
	化学需氧量												
	与项目有关的其它特征污染物												

注: 1、排放增减量: (+) 表示增加, (-) 表示减少。 2、(12) = (6) - (8) - (11), (9) = (4) - (5) - (8) - (11) + (1)。 3、计量单位: 废水排放量—万吨/年; 废气排放量—万标立方米/年; 工业固体废物排放量—万吨/年; 水污染物排放浓度—毫克/升; 大气污染物排放浓度—毫克/立方米; 水污染排放量—吨/年; 工业固体废物排放量—吨/年

